


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

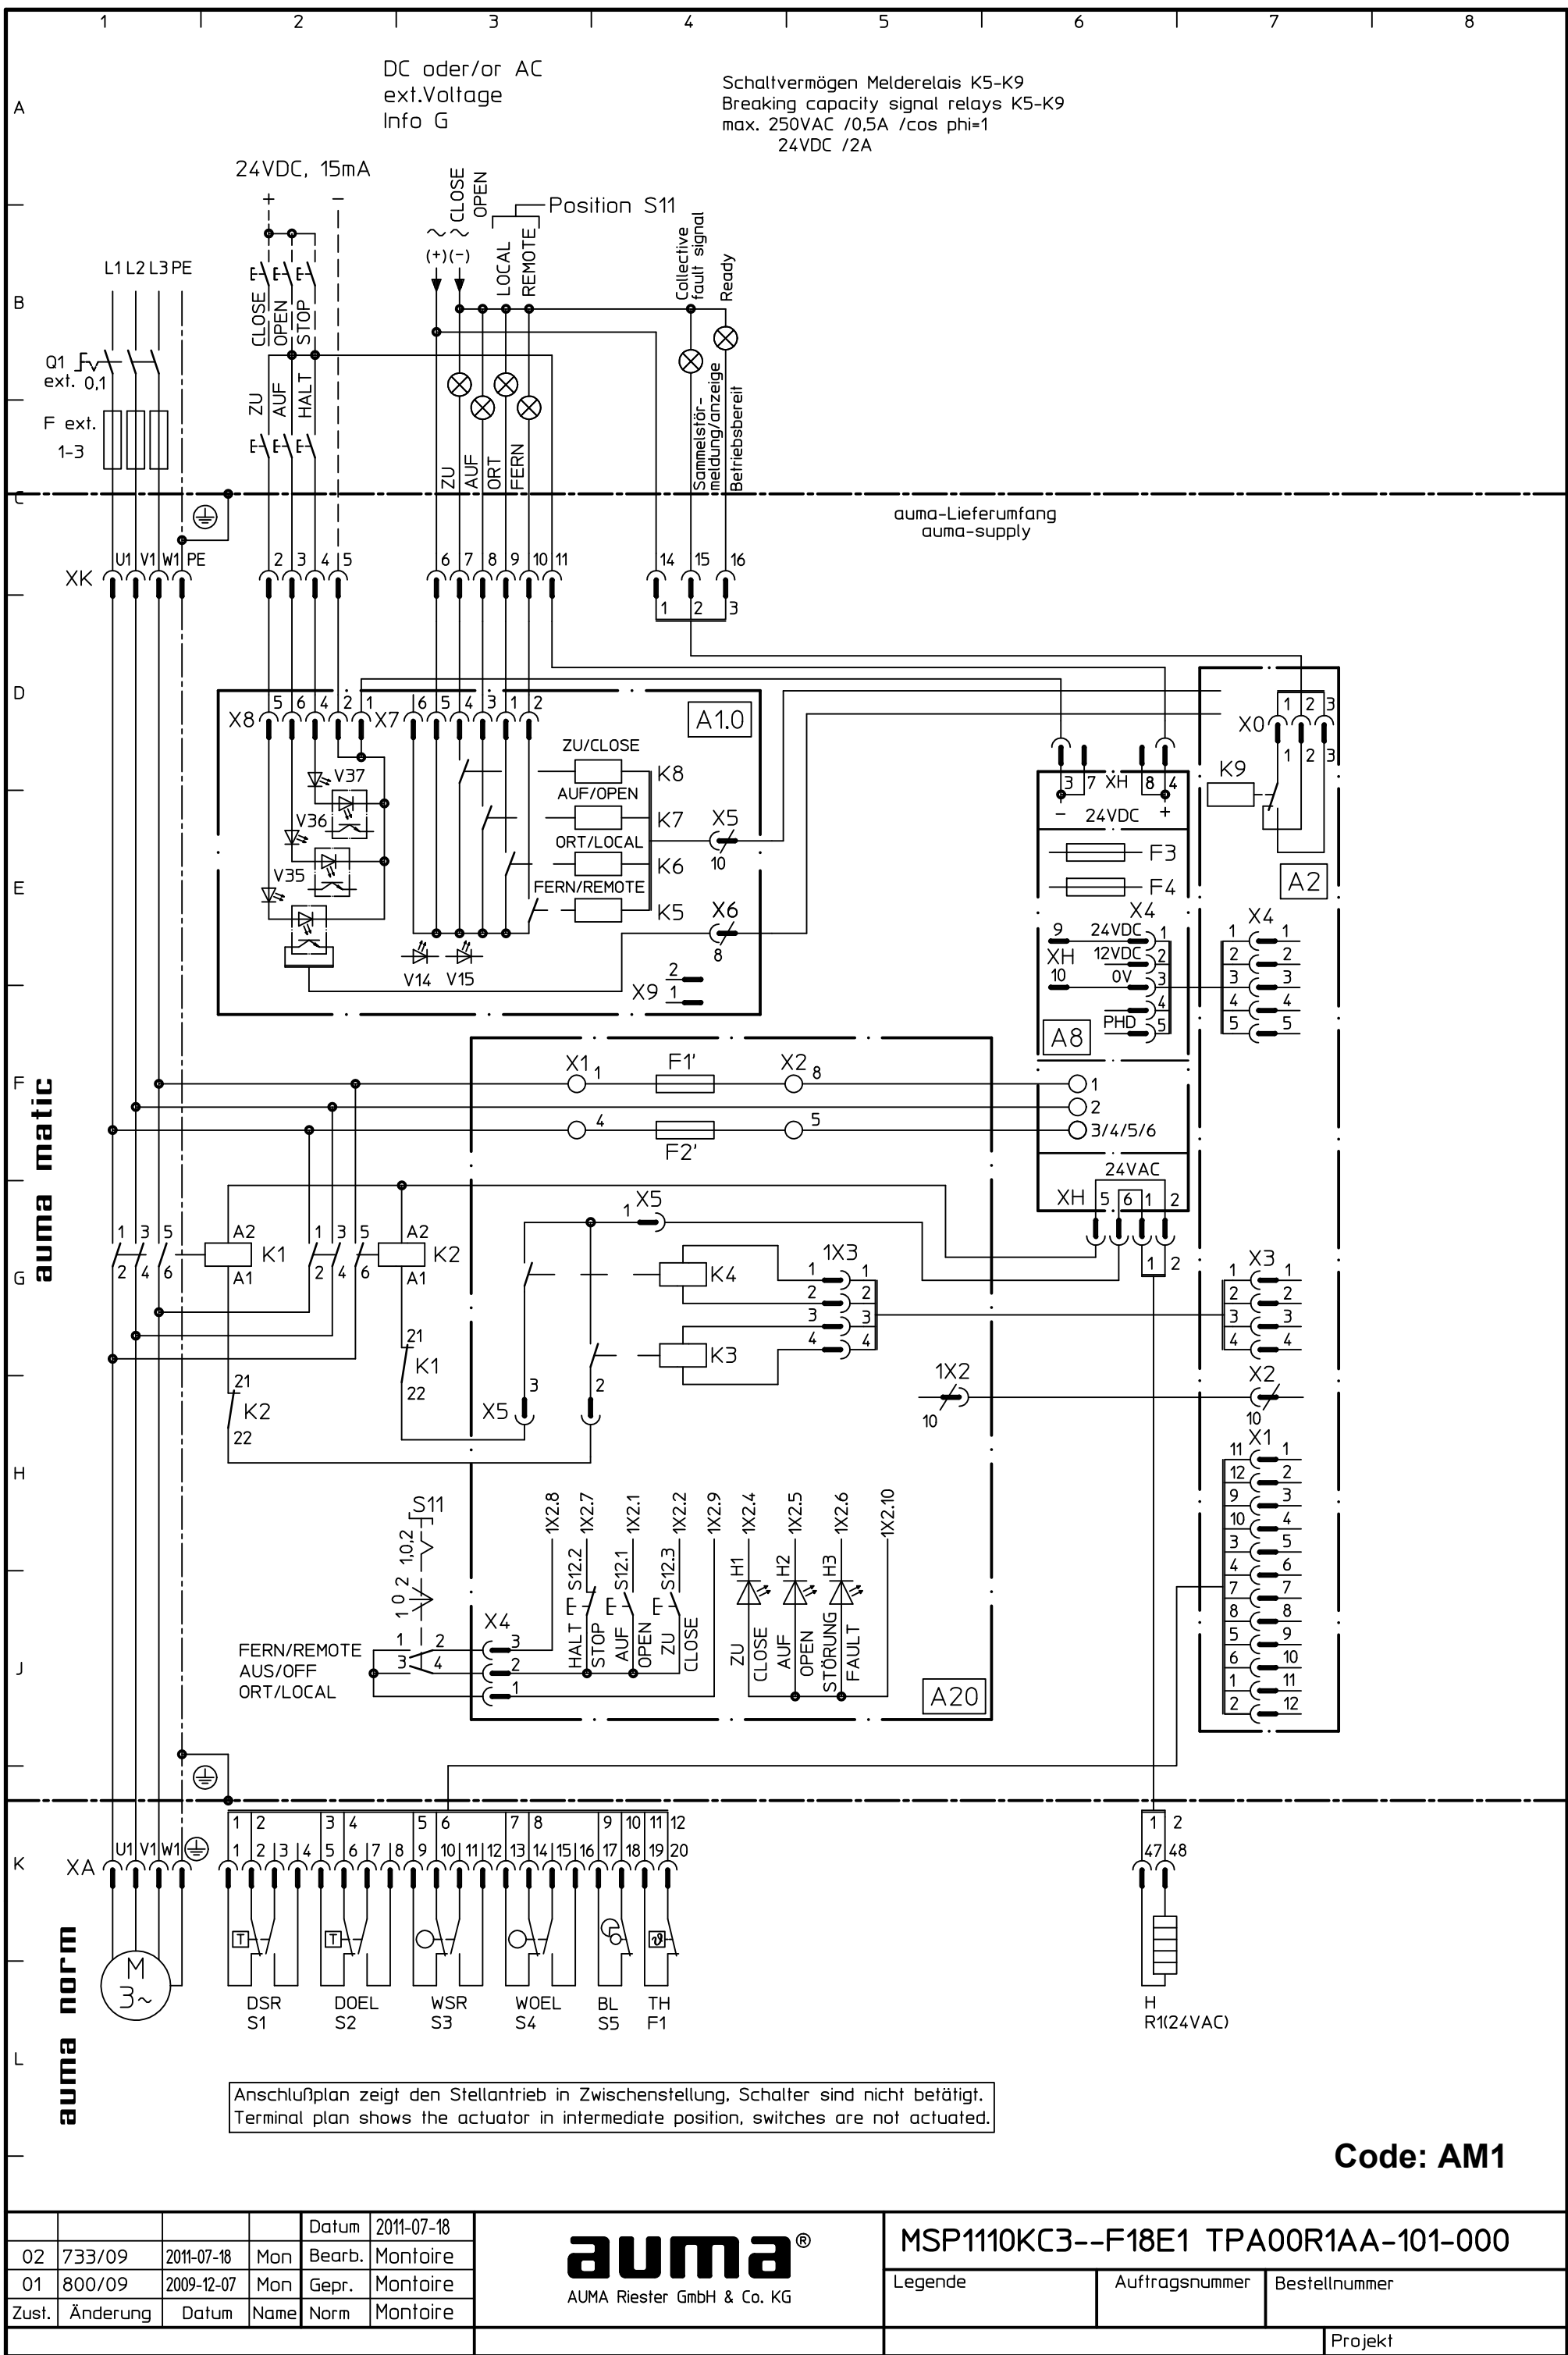

L1 L2 L3 PE
 Q1 Fv
 ext. 0,1
 F ext.
 1-3
 U1 V1 W1 PE
 XK
 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16
 1 2 3
 auma-Lieferumfang
 auma-supply

DC oder/or AC
 ext.Voltage
 Info G

24VDC, 15mA
 + -
 CLOSE OPEN STOP
 ZC ACF HALT
 Position S11
 OPEN LOCAL REMOTE
 Collective fault signal
 Ready
 Betriebsbereit
 Sammelstör-
 meldung/anzeige

Schaltvermögen Melderelais K5-K9
 Breaking capacity signal relays K5-K9
 max. 250VAC /0.5A /cos phi=1
 24VDC /2A

				Datum	2011-07-18	 AUMA Riester GmbH & Co. KG	MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1AA-101-000		
02	733/09	2011-07-18	Mon	Bearb.	Montoire		Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
01	800/09	2009-12-07	Mon	Gepr.	Montoire				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire				
								Projekt	