


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

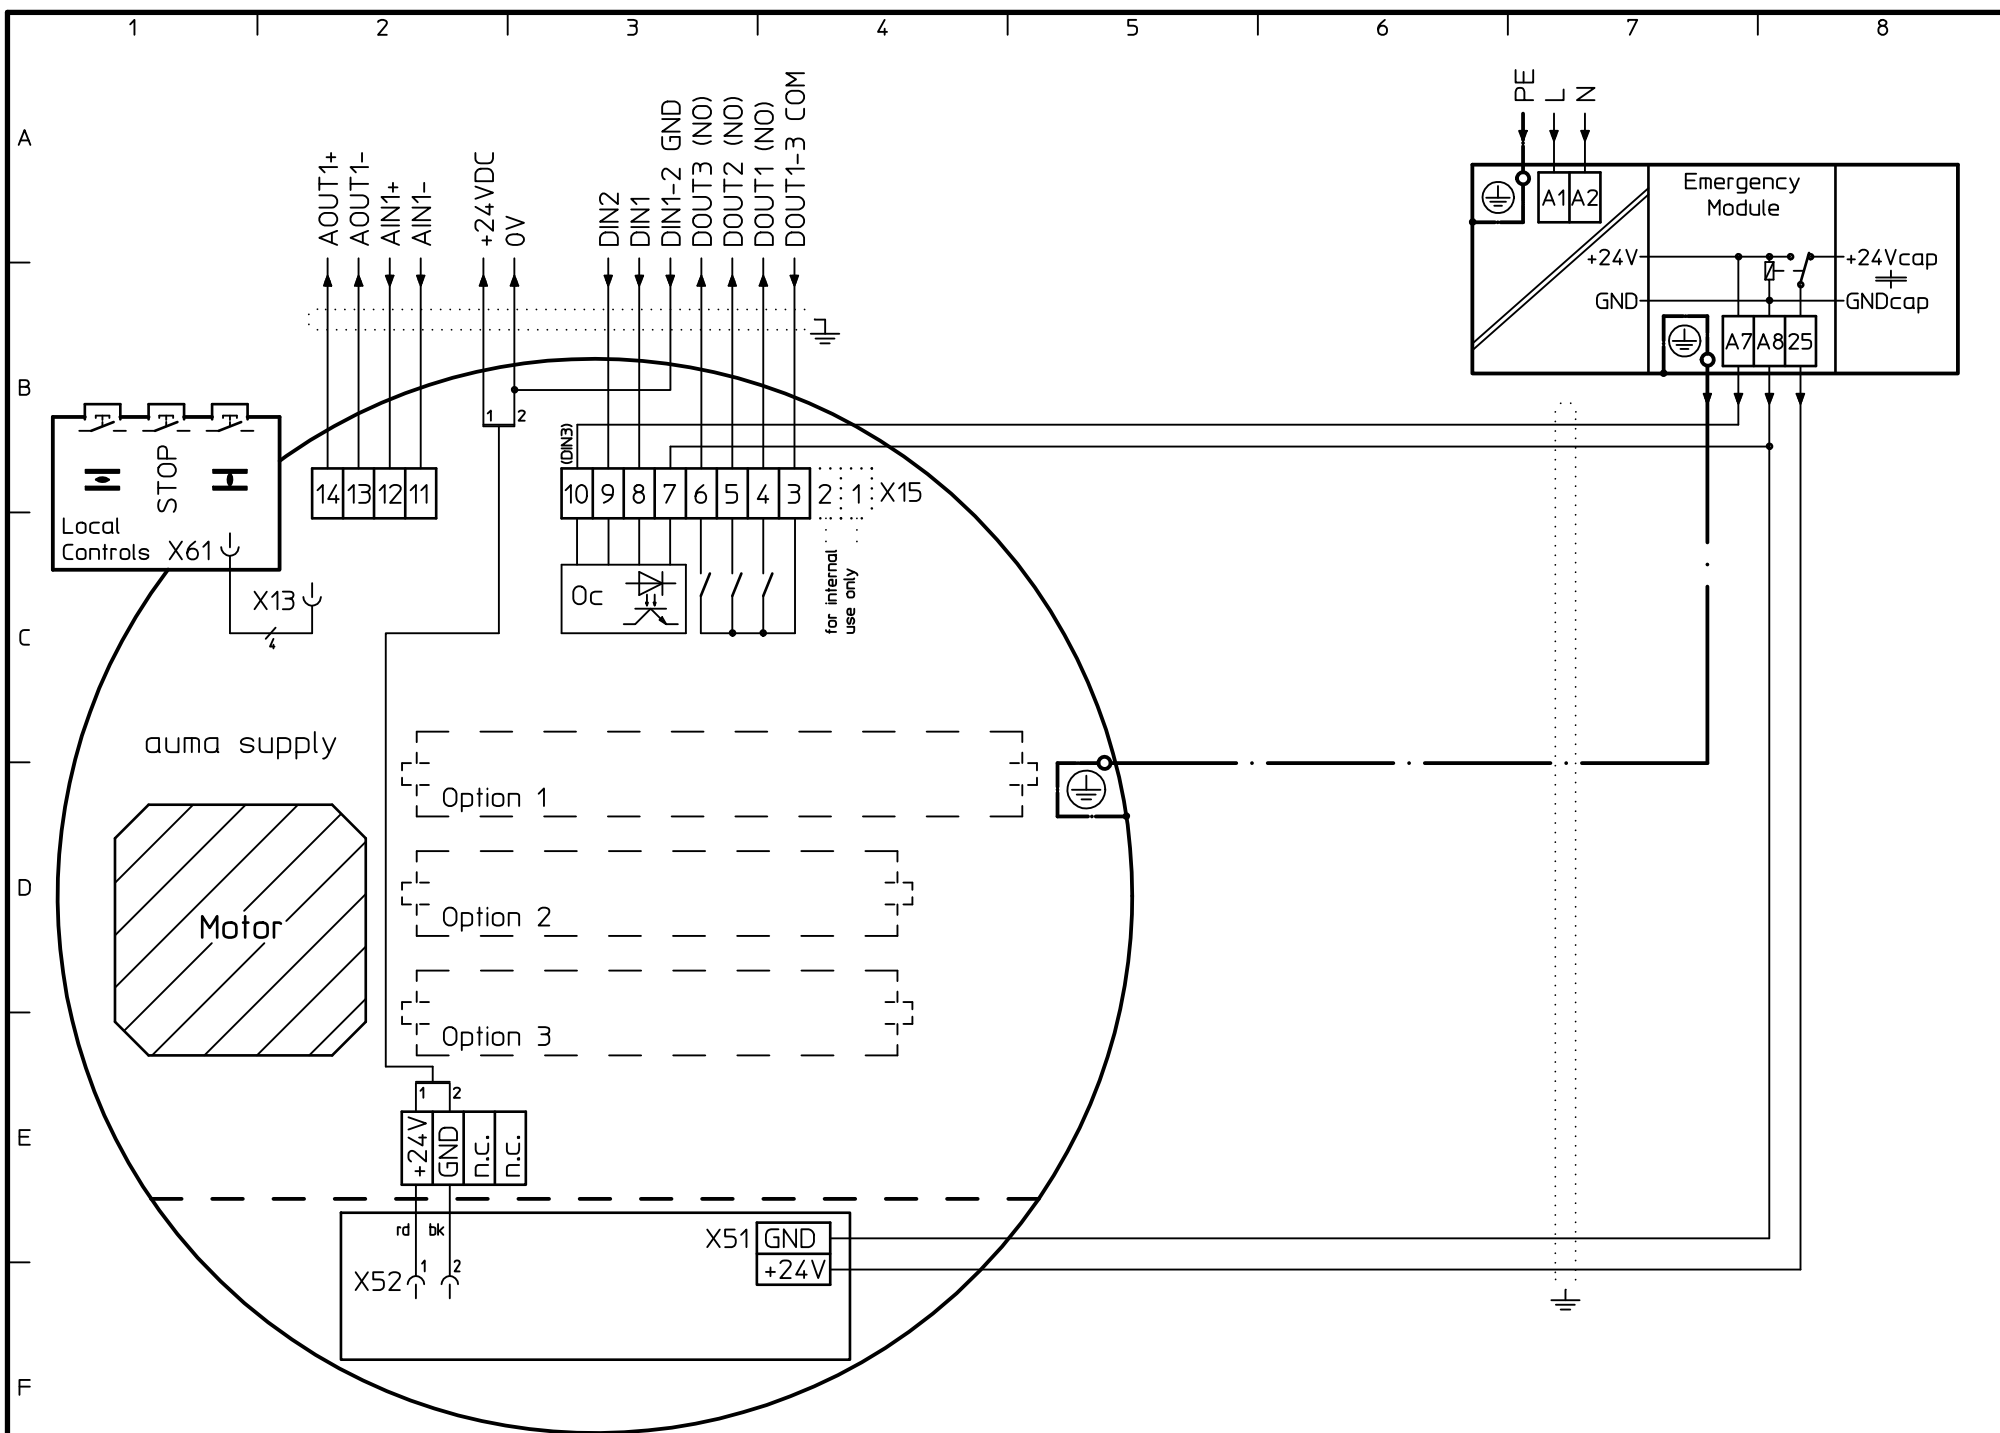

AOUT1+	Analog Out 1+	0/4-20mA / 0-10V	] not isolated
AOUT1-	Analog Out 1-		
AIN1+	Analog In 1+	0/4-20mA / 0-10V	] not isolated
AIN1-	Analog In 1-		
+24VDC	+24VDC Out	max. 80mA	] not isolated
0V	0V Out		
DIN1-2 GND	Digital In GND 1-2	Optocoupler	] not isolated
DIN1-2	Digital In 1-2	+24VDC 15mA	
DOUT1-3 COM	Digital Out Common 1-3	Solid State Relay	] not isolated
DOUT1-3	Digital Out 1-3	24VDC max. 80mA	

L	Power Connector L
N	Power Connector N
	PE Screw connection


⏏️ All customer signals shielded.

Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

				Datum	2024-10-07	 AUMA Riester GmbH & Co. KG	TPCP00A1B5B200000		
				Bearb.	Meyer		Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
				Gepr.	Roemer				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Roemer				
Anlage									Projekt

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

new
Version
M:
2x-1,1

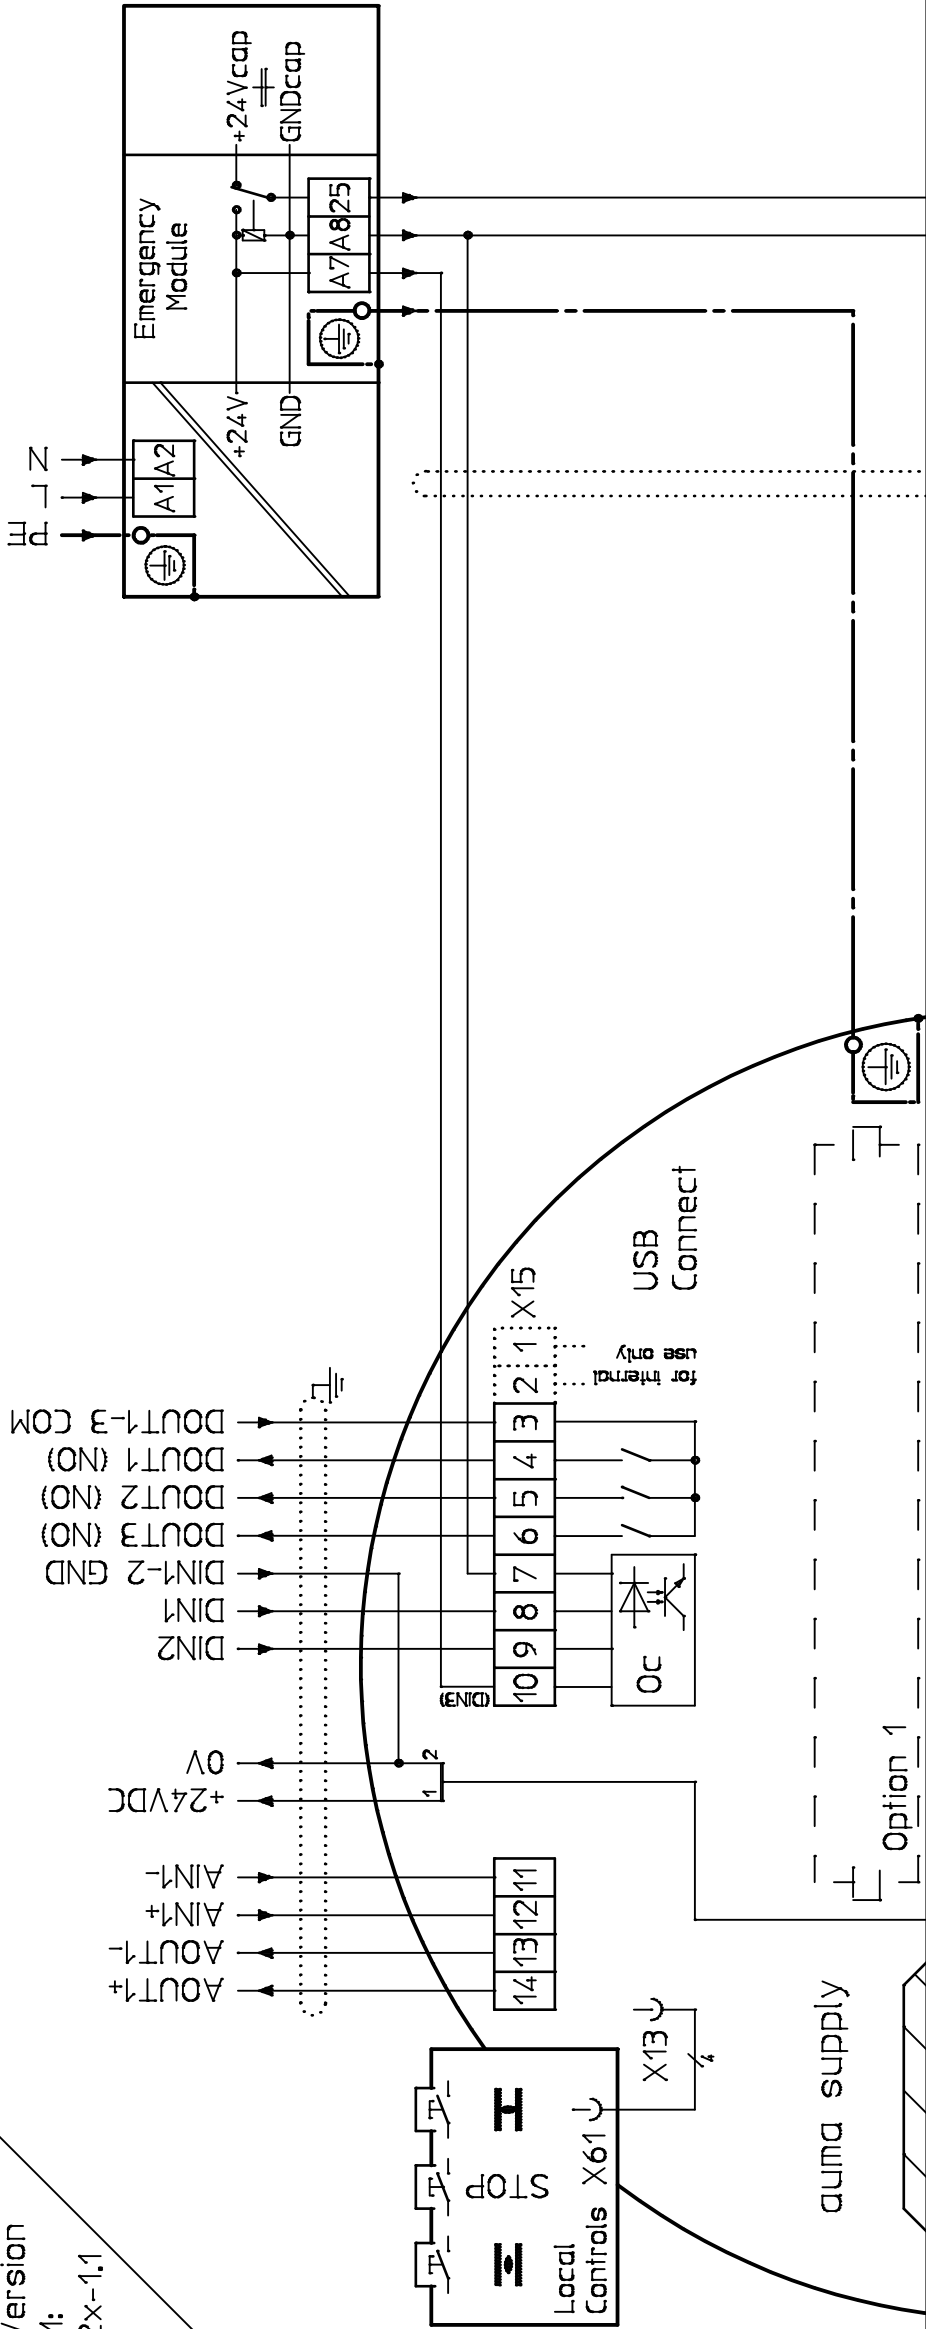

				Datum	2024-10-07
				Bearb.	Meyer
				Gepr.	Roemer
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Roemer

auma[®]
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCP00A1B5B200000

Legende

Auftragsnummer

Bestellnummer

Anlage

Projekt